2. S-Bahn -Stammtrecke München zum PFA 1 Baulärm Weichen Laim

Berichts-Nr: 27898

Darstellung der Immissionsorte

Lageplanskizze 1

Legende:

- Haus
- Höhenlinie
- Hausbeurteilung

Nutzung:

- vorwiegend Wohnen
- Mischgebiet
- vorwiegend Gewerbe
- Sondergebiet Schule

Darstellung Haus:

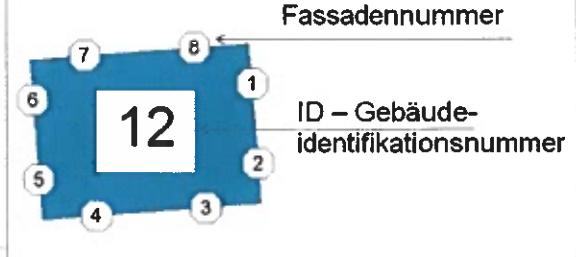

OBERMEYER Infrastruktur

Institut für Immissionsschutz und Technische Akustik

November 2021

2. S-Bahn -Stammtrecke München zum PFA 1 Baulärm Weichen Laim

Berichts-Nr: 27898

Darstellung der Immissionsorte

Lageplanskizze 2

Legende:

- Haus
- Höhenlinie
- Hausbeurteilung

Nutzung:

- vorwiegend Wohnen
- Mischgebiet
- vorwiegend Gewerbe
- Sondergebiet Schule

Darstellung Haus:



OBERMEYER Infrastruktur

Institut für Immissionsschutz und Technische Akustik

November 2021

2. S-Bahn -Stammtrecke München zum PFA 1 Baulärm Weichen Laim

Berichts-Nr: 27898

Darstellung der
der Isophonenberechnung
in 6,3 m über Boden
Rückbau 5503
tags / nachts

Lageplanskizze 3.0

Legende:

- Haus
- Höhenlinie
- Hausbeurteilung

Nutzung:

- vorwiegend Wohnen
- Mischgebiet
- vorwiegend Gewerbe
- Sondergebiet Schule

Rasterdarstellung:

- > 35.0 dB(A)
- > 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 50.0 dB(A)
- > 55.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)
- > 80.0 dB(A)
- > 85.0 dB(A)

N

OBERMEYER Infrastruktur

Institut für Immissionsschutz und Technische Akustik

Januar 2022

2. S-Bahn -Stammtrecke München zum PFA 1 Baulärm Weichen Laim

Berichts-Nr: 27898

Darstellung der
der Isophonenberechnung
in 6,3 m über Boden
Rückbau 5503
tags / nachts

Lageplanskizze 3.1

Legende:

- Haus
- Höhenlinie
- Hausbeurteilung

Nutzung:

- vorwiegend Wohnen
- Mischgebiet
- vorwiegend Gewerbe
- Sondergebiet Schule

Rasterdarstellung:

- > 35.0 dB(A)
- > 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 50.0 dB(A)
- > 55.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)
- > 80.0 dB(A)
- > 85.0 dB(A)

OBERMEYER Infrastruktur

Institut für Immissionsschutz und Technische Akustik

Januar 2022

2. S-Bahn -Stammtrecke München zum PFA 1 Baulärm Weichen Laim

Berichts-Nr: 27898

Darstellung der
der Isophonenberechnung
in 6,3 m über Boden
Einbau 5503 und
Rückbau 5521
tags / nachts

Lageplanskizze 4.0

Legende:

- Haus
- Höhenlinie
- Hausbeurteilung

Nutzung:

- vorwiegend Wohnen
- Mischgebiet
- vorwiegend Gewerbe
- Sondergebiet Schule

Rasterdarstellung:

- > 35.0 dB(A)
- > 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 50.0 dB(A)
- > 55.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)
- > 80.0 dB(A)
- > 85.0 dB(A)

N

OBERMEYER Infrastruktur

Institut für Immissionsschutz und Technische Akustik

Januar 2022

2. S-Bahn -Stammtrecke München zum PFA 1 Baulärm Weichen Laim

Berichts-Nr: 27898

Darstellung der
der Isophonenberechnung
in 6,3 m über Boden
Einbau 5503 und
Rückbau 5521
tags / nachts

Lageplanskizze 4.1

Legende:

- Haus
- Höhenlinie
- Hausbeurteilung

Nutzung:

- vorwiegend Wohnen
- Mischgebiet
- vorwiegend Gewerbe
- Sondergebiet Schule

Rasterdarstellung:

- > 35.0 dB(A)
- > 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 50.0 dB(A)
- > 55.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)
- > 80.0 dB(A)
- > 85.0 dB(A)

OBERMEYER
Infrastruktur

**Institut für Immissionsschutz
und Technische Akustik**

Januar 2022

2. S-Bahn -Stammtrecke München zum PFA 1 Baulärm Weichen Laim

Berichts-Nr: 27898

Darstellung der
der Isophonenberechnung
in 6,3 m über Boden
Einbau 5521
tags / nachts

Lageplanskizze 5.0

Legende:

- Haus
- Höhenlinie
- Hausbeurteilung

Nutzung:

- vorwiegend Wohnen
- Mischgebiet
- vorwiegend Gewerbe
- Sondergebiet Schule

Rasterdarstellung:

- > 35.0 dB(A)
- > 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 50.0 dB(A)
- > 55.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)
- > 80.0 dB(A)
- > 85.0 dB(A)

N

OBERMEYER Infrastruktur

Institut für Immissionsschutz und Technische Akustik

Januar 2022

2. S-Bahn -Stammtrecke München zum PFA 1 Baulärm Weichen Laim

Berichts-Nr: 27898

Darstellung der der Isophonenberechnung in 6,3 m über Boden Einbau 5521 tags / nachts

Lageplanskizze 5.1

Legende:

- Haus
- Höhenlinie
- Hausbeurteilung

Nutzung:

- vorwiegend Wohnen
- Mischgebiet
- vorwiegend Gewerbe
- Sondergebiet Schule

Rasterdarstellung:

- > 35.0 dB(A)
- > 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 50.0 dB(A)
- > 55.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)
- > 80.0 dB(A)
- > 85.0 dB(A)

OBERMEYER Infrastruktur

Institut für Immissionsschutz und Technische Akustik

Januar 2022

2. S-Bahn -Stammtrecke München zum PFA 1 Baulärm Weichen Laim

Berichts-Nr: 27898

Darstellung der Immissionsorte

Lageplanskizze 6

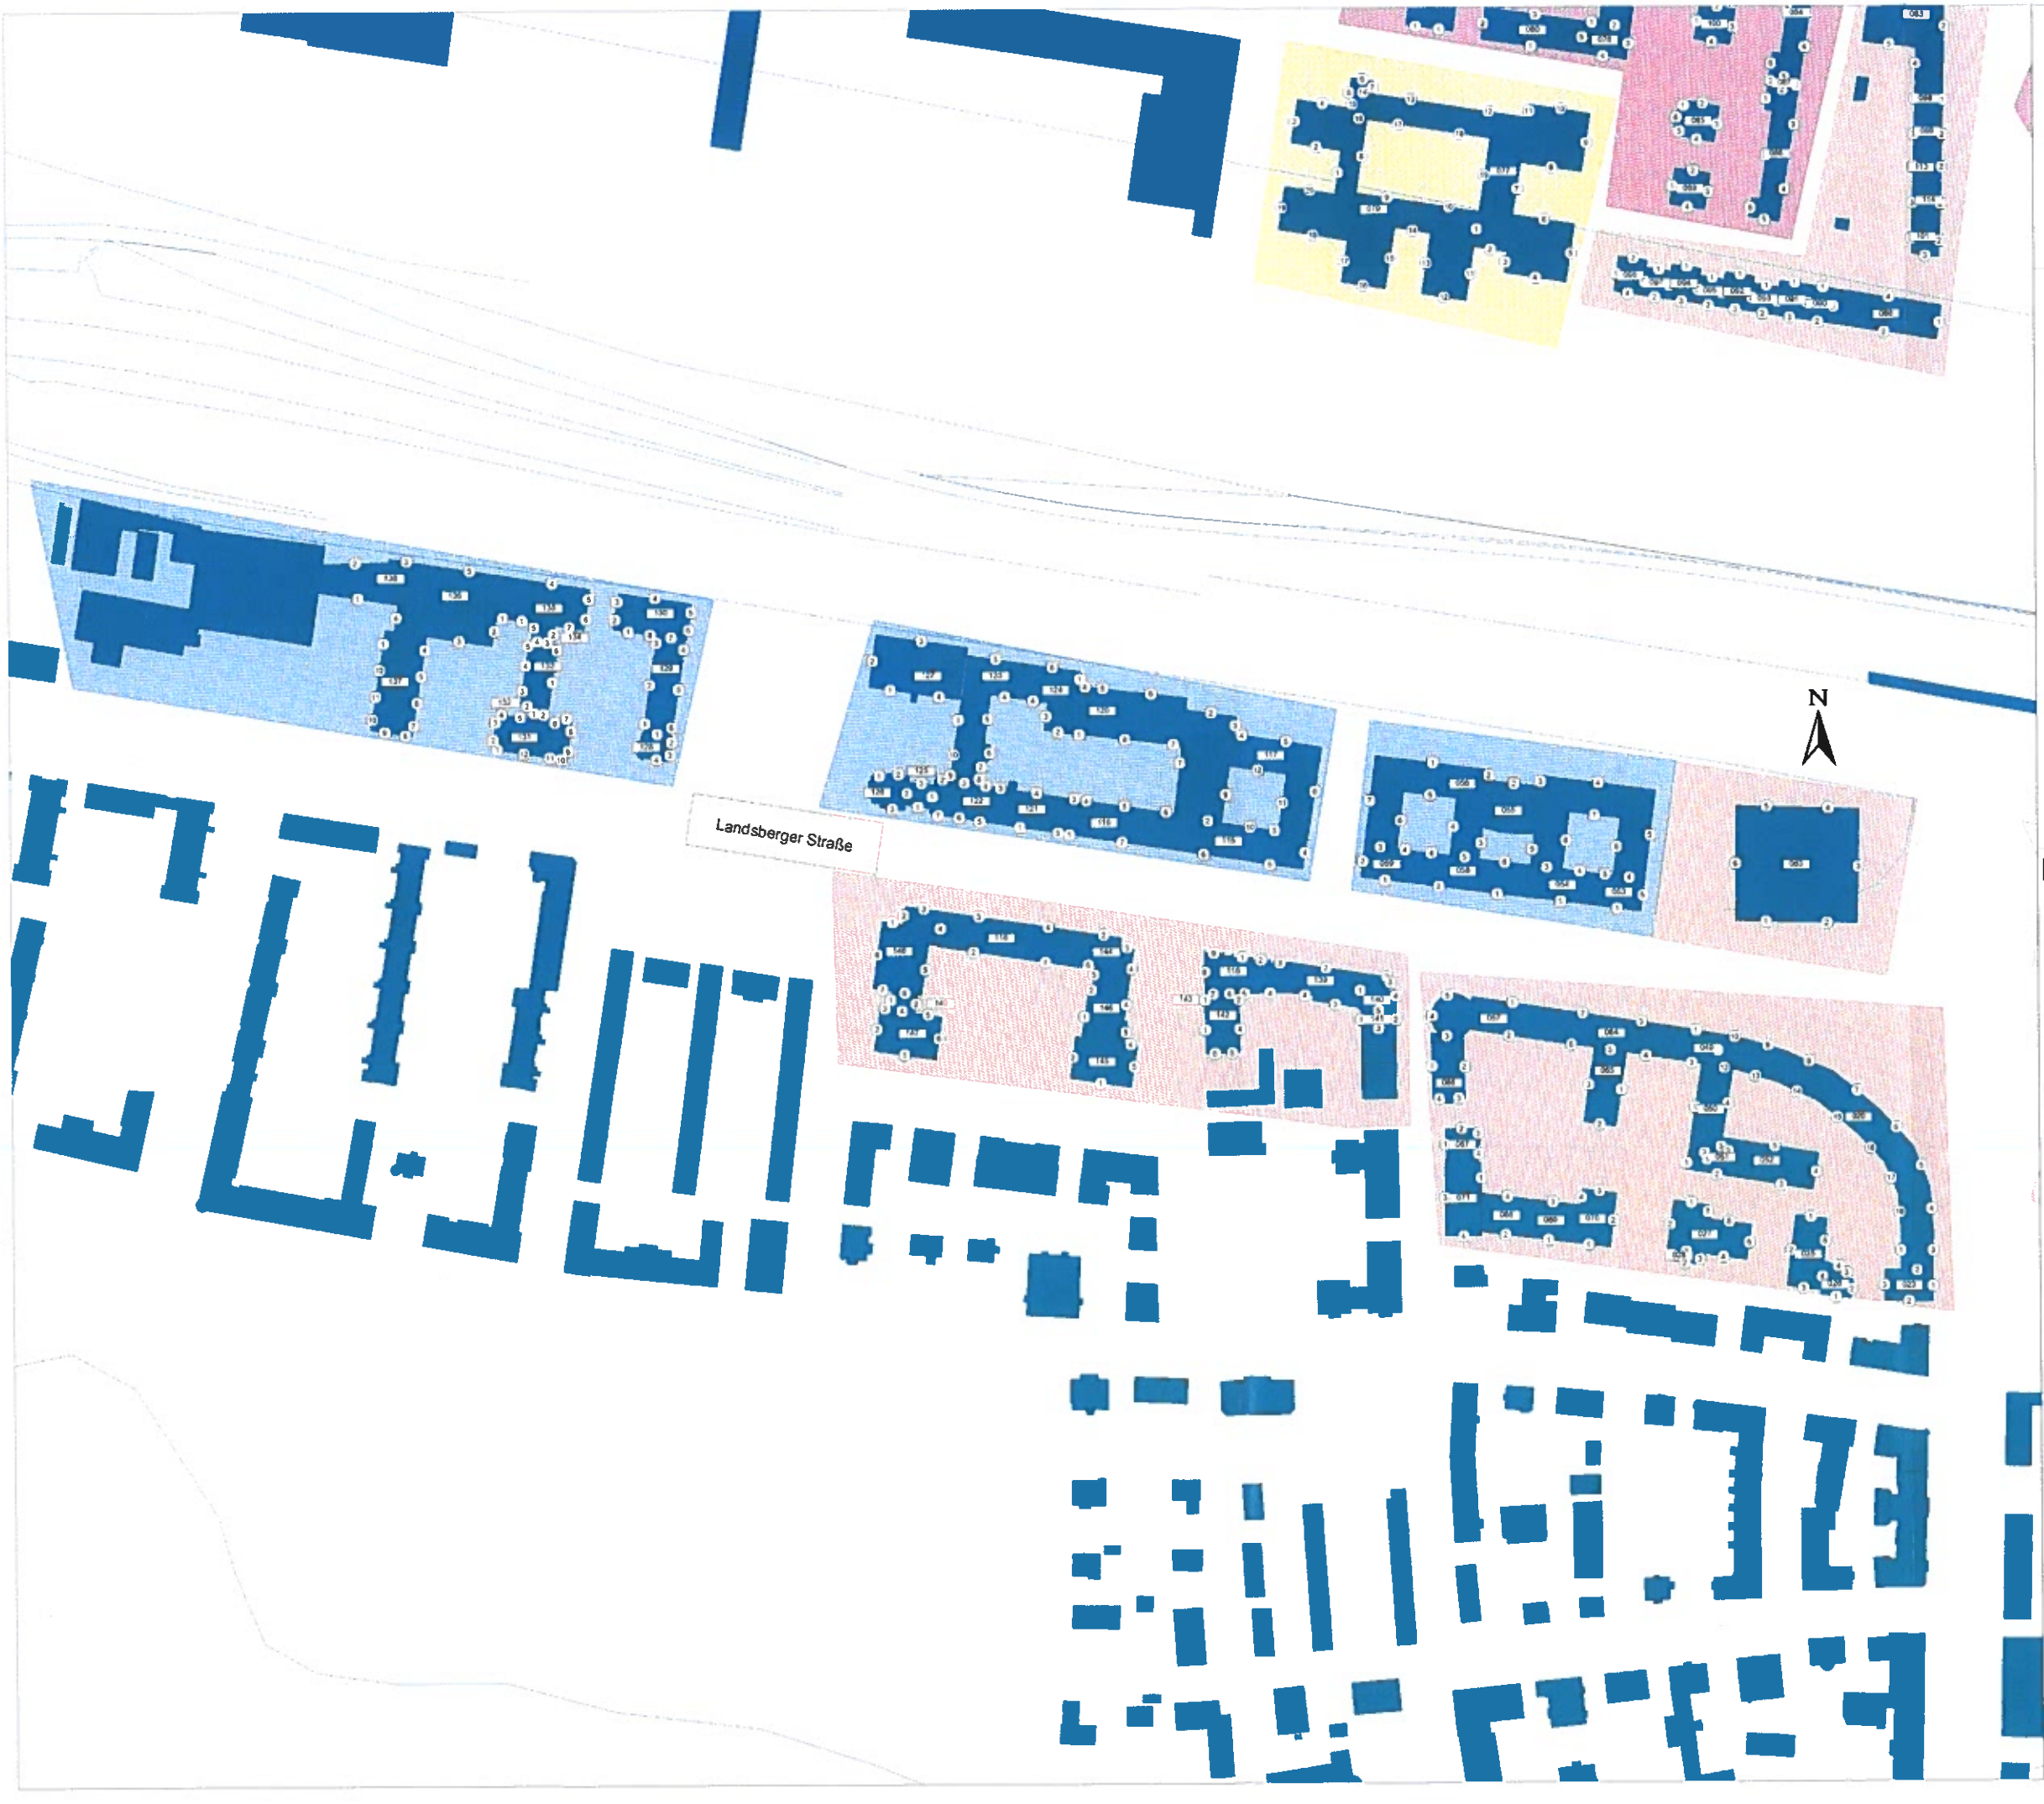

Legende:

- Haus
- Höhenlinie
- Hausbeurteilung

Nutzung:

- vorwiegend Wohnen
- Mischgebiet
- vorwiegend Gewerbe
- Sondergebiet Schule

Darstellung Haus:

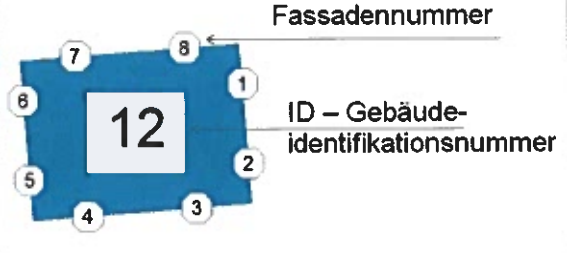

OBERMEYER Infrastruktur

Institut für Immissionsschutz und Technische Akustik

Dezember 2021

2. S-Bahn -Stammtrecke München zum PFA 1 Baulärm Weichen Laim

Berichts-Nr: 27898

Darstellung der
der Isophonenberechnung
in 6,3 m über Boden
Rammgründung
Signalausleger
nachts

Lageplanskizze 7

Legende:

- Haus
- Höhenlinie
- Hausbeurteilung

Nutzung:

- vorwiegend Wohnen
- Mischgebiet
- vorwiegend Gewerbe
- Sondergebiet Schule

Rasterdarstellung:

- > 35.0 dB(A)
- > 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 50.0 dB(A)
- > 55.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)
- > 80.0 dB(A)
- > 85.0 dB(A)

OBERMEYER Infrastruktur

Institut für Immissionsschutz und Technische Akustik

Januar 2022

2. S-Bahn -Stammtrecke München zum PFA 1 Baulärm Weichen Laim

Berichts-Nr: 27898

Darstellung der der Isophonenberechnung in 6,3 m über Boden Betonierung Signalausleger nachts

Lageplanskizze 8

Legende:

- Haus
- Höhenlinie
- Hausbeurteilung

Nutzung:

- vorwiegend Wohnen
- Mischgebiet
- vorwiegend Gewerbe
- Sondergebiet Schule

Rasterdarstellung:

- > 35.0 dB(A)
- > 40.0 dB(A)
- > 45.0 dB(A)
- > 50.0 dB(A)
- > 55.0 dB(A)
- > 60.0 dB(A)
- > 65.0 dB(A)
- > 70.0 dB(A)
- > 75.0 dB(A)
- > 80.0 dB(A)
- > 85.0 dB(A)

OBERMEYER Infrastruktur

Institut für Immissionsschutz und Technische Akustik

Januar 2022